


# 經濟部能源局 公告

發文日期：中華民國 109 年 3 月 16 日

發文字號：能技字第 10905003930 號

附件：身分關係揭露表

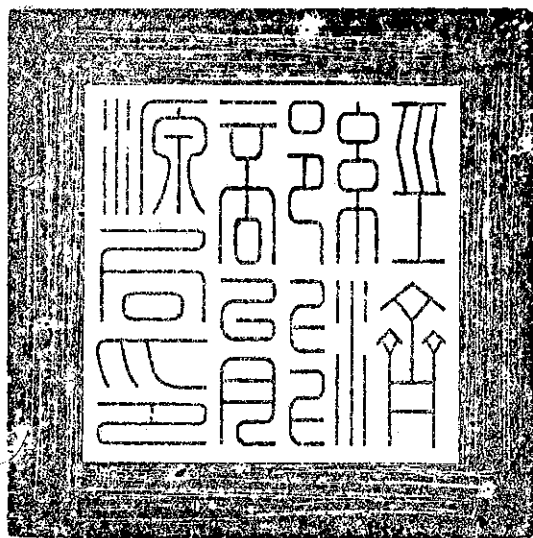

主旨：公告受理申請 109 年「節能績效保證計畫」之期間及優先補助項目。

依據：「節能績效保證專案示範推廣補助要點」第 6 點及第 18 點。

公告事項：

- 一、受理申請期間：自 109 年 3 月 16 日起至 109 年 4 月 15 日止（以郵戳為憑）。
- 二、指定送達地點：經濟部能源局(地址：104249 臺北市中山區復興北路 2 號 12 樓)。
- 三、補助對象：依法設立登記之法人、醫療機構、機關及學校。
- 四、補助條件：
  - (一)申請補助單位契約用電容量達 100 瓩以上或整合自身及所屬(轄)單位累積契約用電容量達 500 瓩以上者。
  - (二)績效保證計畫節能率不得低於 10%。
  - (三)該績效保證計畫項目未獲其他政府機關補助者。

## 五、補助額度：

- (一)單一績效保證計畫補助金額以新臺幣500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則；整合自身及所屬(轄)單位累積契約用電容量達500瓩以上之績效保證計畫，補助金額以新臺幣1,500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則。
- (二)申請補助單位為中小企業，其補助比例上限得提高為計畫執行經費30%。
- (三)優先補助項目，其補助比例得就優先補助項目部分所需經費，提高10%補助比例上限。

## 六、優先補助項目：

- (一)動力機械設備：泵浦、風機、空壓機及馬達。
- (二)冰水機組連鎖控制系統最佳化。
- (三)服務業中央空調系統：水側系統耗能指標值小於0.85kW/RT、空氣側系統耗能指標值小於0.25kW/RT之改善項目。
- (四)運用創能減少用電負載之設備技術。

## 七、申請服務業中央空調水側系統耗能指標值小於0.85kW/RT者，應建置可視化監測系統，並配合提供改善後1年之量測資料，可視化監測系統需包含項目如下：

- (一)水側系統用電資訊：含冰水主機總用電功率、附屬設備總用電功率(含冰水泵、冷卻水泵及冷卻水塔)。
- (二)水側系統冷凍能力：含冰水系統主幹管冰水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷凍能力。
- (三)水側系統冷卻能力：含冷卻水系統主幹管冷卻水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷卻能力。

## 八、詳細申請規定，請參考「節能績效保證專案示範推廣補助要點」(可於本局機關網站：

[https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu\\_id=1053](https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=1053)查詢)。

## 九、囿於年度預算經費支用規定，節能改善工程應於109年12月

15日前完成。

- 十、如申請人屬「公職人員利益衝突迴避法」第2條及第3條所定公職人員或關係人者，請一併檢具「公職人員及關係人身分關係揭露表」（如附件）。

局長 游振偉



